



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписание № 243/1/1(97)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному профессиональному образовательному автономному
учреждению Ярославской области

Рыбинский промышленно-экономический колледж
в лице директора Порошина Андрея Николаевича

В период с 02.10.2019 года по 29.10.2019 года по адресу: 152912, Ярославская область, город Рыбинск, улица Олега Кошевого, дом 5, (юридический адрес: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, дом 24, ИНН 7610027711, ОГРН 1027601116465) на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Васильева А.Г. № 243 от 25.09.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинский промышленно-экономический колледж (далее по тексту ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж) с целью контроля за соблюдением на объекте обязательных требований пожарной безопасности, согласно плану плановых проверок на 2019 год, опубликованного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Объект защиты относится к категории значительного риска.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж Порошин А.Н. (с 02.10.2019 по 18.10.2019 года), и.о. директора ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж Гусева Л.С. (с 21.10.2019 по 29.10.2019 года).


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено) |
|---------------|---|--|--|---|
| 1. | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в целом по зданию не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: требуется система оповещения людей о пожаре 3 типа | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты | 01.08.2020 | |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | (фактически установлена 2 и 3 типа). (п. 1.10, п.42 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности раздел 7 таблица 2 п.4 | |
| 2. | Допущена параллельная открытая прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации до осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м в коридоре 1 этажа здания. (п. 1.9, п.42 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 83, СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 | 01.08.2020 |
| 3. | Уклон лестницы на путях эвакуации со 2 этажа здания более 1:1; ширина проступи менее 25 см. (п. 1.6 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1,2), п. 6.30* | 01.08.2020 |
| 4. | Находится в нерабочем состоянии система противопожарной защиты объекта (АПС в помещениях 40, 41 на 1 этаже здания). (п. 21.2 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 61 | 01.08.2020 |
| 5. | Проверяемым лицом не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре, и неисправности установок (систем) противопожарной защиты. (п. 27 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 64 | 01.08.2020 |
| 6. | Проверяемое лицо не обеспечило наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (п. 33 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 12 | 01.08.2020 |
| 7. | Проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей не обеспечило наличие инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара (п. 35.1 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 9 | 01.08.2020 |
| 8. | Проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей не обеспечило наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п. 35.4 Проверочного листа, Приложение №2 к | ППР в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 9 | 01.08.2020 |



| | | | |
|-----|---|---|------------|
| | приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | | |
| 9. | Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей помещения складского назначения 26, 27 на 1 этаже здания (п. 1.5 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. п. 5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5; 7.22*. | 01.08.2020 |
| 10. | Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (п. 29 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 20 | 01.08.2020 |
| 11. | Допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) функционального назначения помещения №40 на 1-ом этаже здания. (п. 37 Проверочного листа, Приложение №2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261). | ППР в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 23 п.п. «О» | 01.08.2020 |
| 12. | В помещении складов (№26, 27 на 1 этаже здания по техническому паспорту) допущено расположение аппаратов, предназначенных для отключения электроэнергии данных помещений. (п. 109 Проверочного листа, Приложение №13 к | ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 349. | 01.08.2020 |

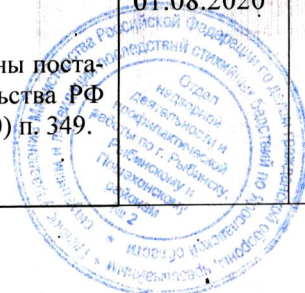

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору

Золотарева М.В.

«14» октября 2019 года

М.П.

Предписание для исполнения получил:

и.о. директора ППОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж

Гусева Л.С. (подпись)

«25» октября 2019 года